

臺南市省躬國小 105 學年安全檢核表紀錄、飲用水、照光管理成果

兒童遊戲場檢核表

「公立國民小學遊樂設施管理人員培訓研習」計畫
兒童遊戲場檢核表 第 1 頁 共 12 頁

使用說明：
 1.請定期(每週/每月)針對遊戲場環境及場內設施進行檢核維護管理工作。
 2.每半年應繳交遊戲場檢核表給主管機關存查。
 3.請依校內遊戲場現有遊具種類進行檢核，若無該項檢核項目則勾選「無此項設備/材料」

基本資料

學校名稱：台南市省躬國小
 學校地址：台南市灣裡路 70 號
 檢核日期：民國 106 年 3 月 29 日 檢核人員姓名：吳子清 檢核人員職稱：事務組長
 使用者年齡層： 幼兒園 / 國小 / 國小及幼兒園混齡使用

行政事項

項次	檢核項目	符合	不符合	註解說明
1	定期全面安全檢查及保養、維修遊戲設施，並備有紀錄	✓		
2	確實投保公共意外責任險	✓		
3	管理員定期接受專業訓練	✓		

A 遊戲場設備適用性檢核

A.1 不適宜遊戲設備檢核 (兒童遊戲場不得出現的遊戲設備)

項次	檢核項目	檢核結果判定		註解說明
		符合	不符合	
1	沒有設置「鞦韆鍛鍊環」功能的遊戲設備	✓		
2	沒有設置「吊桿」功能的遊戲設備	✓		
3	沒有設置「搖擺門」功能的遊戲設備	✓		
4	沒有設置「搖椅」設備	✓		
5	沒有設置「浪船」設備	✓		

2 幼兒園或國小附幼之遊戲場，適齡遊戲設備檢核

門提供國小兒童使用的遊戲場不須執行下列檢核；唯混齡使用 (國小及幼兒園共同使用) 之遊戲場仍須執行下列檢核

次	檢核項目	檢核結果判定			註解說明
		符合	不符合	不適用	
	沒有設置「槓桿支點式蹺蹺板」設備		✓		事務組長 吳子清
	沒有設置「滾木」設備	✓			與正本相符
	沒有設置「滑軌車」設備	✓			與正本相符

依照臺南市飲用水設備管理辦法，定期更換設備及檢驗水質

*訂定本校飲用水管理辦法，定期清洗水塔並定期維護飲水設備，並定期檢驗水質。

*飲用水管理辦法：

台南市省躬國民小學飲用水設備維護管理辦法

壹、依據：飲用水設備維護管理辦法

貳、目的：

- 一、確保飲用水水源水質。
- 二、提昇學校飲用水品質。
- 三、維護學校師生健康。

參、設備管理：

- 一、本校所設置供公眾飲用之飲用水設備，應依規定維護並作成飲用水設備維護紀錄。飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表應置於該設備明顯處，以備主管機關查核。
- 二、飲水機外部（學生清洗）或委託簽約企業（弘立企業）辦理清洗、維護及更換濾心等工作，每月至少一次，並將每次維護內容詳細記載於飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表，紀錄表應保存以備主管機關查核。
- 三、每半年至少清洗蓄水池、水塔一次。

肆、水質管理：

- 一、飲用水設備應依簽約每月檢查。
- 二、飲用水水質狀況之檢驗測定，由經中央主管機關認可之檢驗測定機構辦理採樣檢測。
- 三、檢驗數量：依飲用水設備維護管理辦法第八條規定，每次應執行抽驗台數之比例為八分之一。
- 四、經檢驗不符合飲用水水質標準者，應立即採取下列措施：
 - i. 關閉進水水源，停止飲用。
 - ii. 於飲用水設備明顯處懸掛告示警語。
 - iii. 進行設備維修工作。


前項設備維修工作完成後，應再進行水質複驗，其已符合飲用水水質標準者，應檢具符合飲用水水質標準之證明文件向所在地主管機關報請查驗，完成改善後，始得再供飲用。

陸、預期效益：確保學校飲用水水源水質，維護學校師生健康。


柒、經費來源：學校相關經費項下支應。

捌、本辦法陳請校長核准後實施，修正時亦同。

*飲水設備定期清理及檢驗：

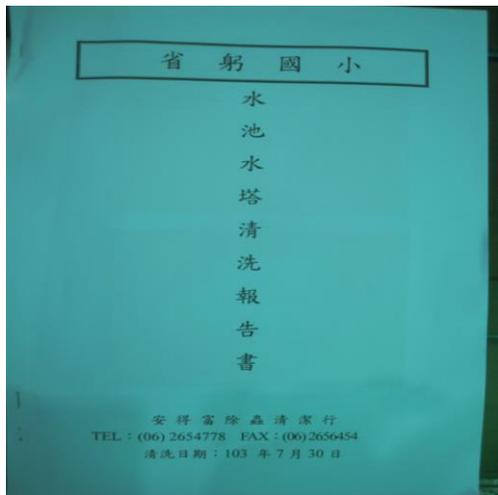

水塔定期清洗

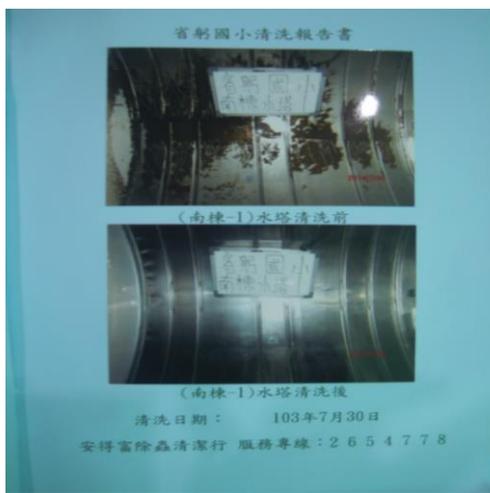


水塔清洗照片



飲水機水質檢驗-104 年度




水質檢驗表-104 年度

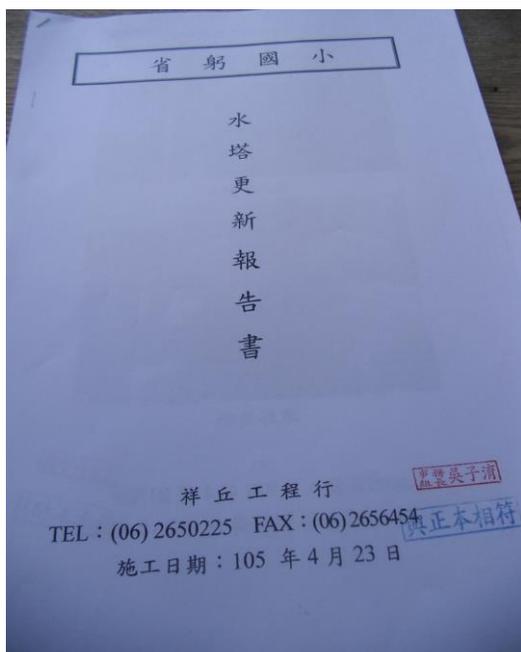

每學期定期檢測一次，教室光線充足符合規定

*每學期定期至各教室照光檢驗一次，確定光線充足，桌面照度高於 350 米燭光、黑板照度高於 500 米燭光。

*照度表：

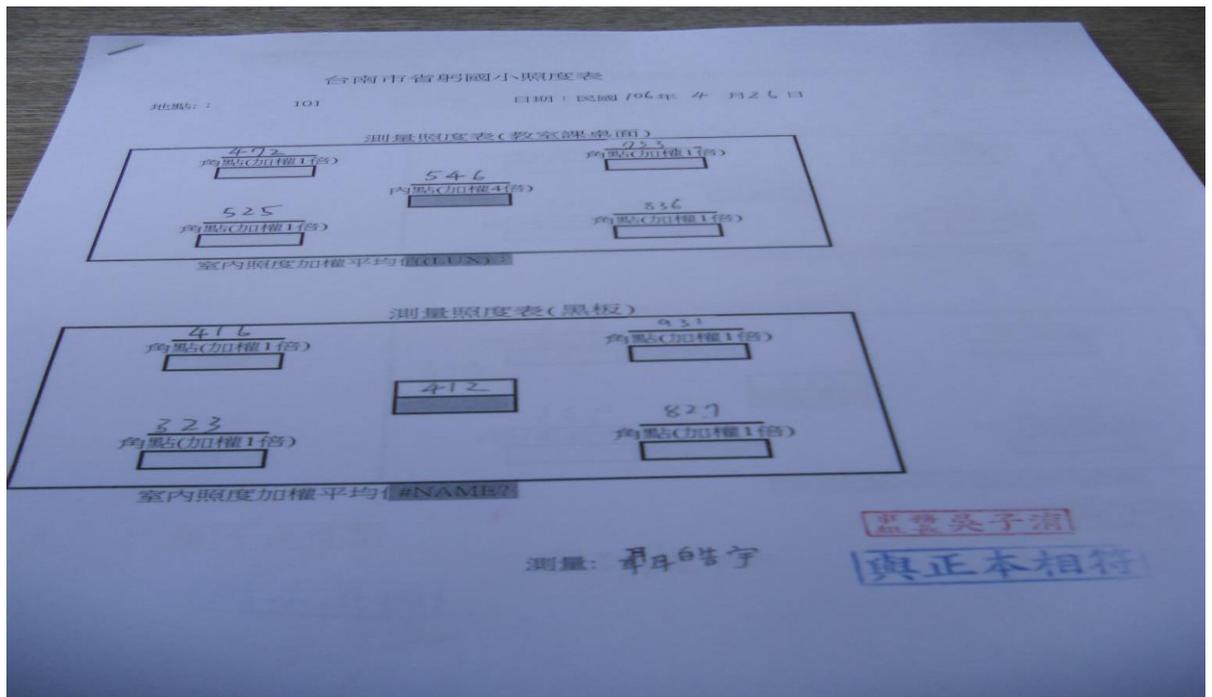

黑板照光檢測



學生桌面照光檢測